

KRAVSPECIFIKATION


FJERNVARME

RØR- OG SMEDEARBEJDER

FJV 102 B25

AFGRENING FRA PRÆISOLEREDE GLIDERØR

Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	27.01.2021	Første udgivelse

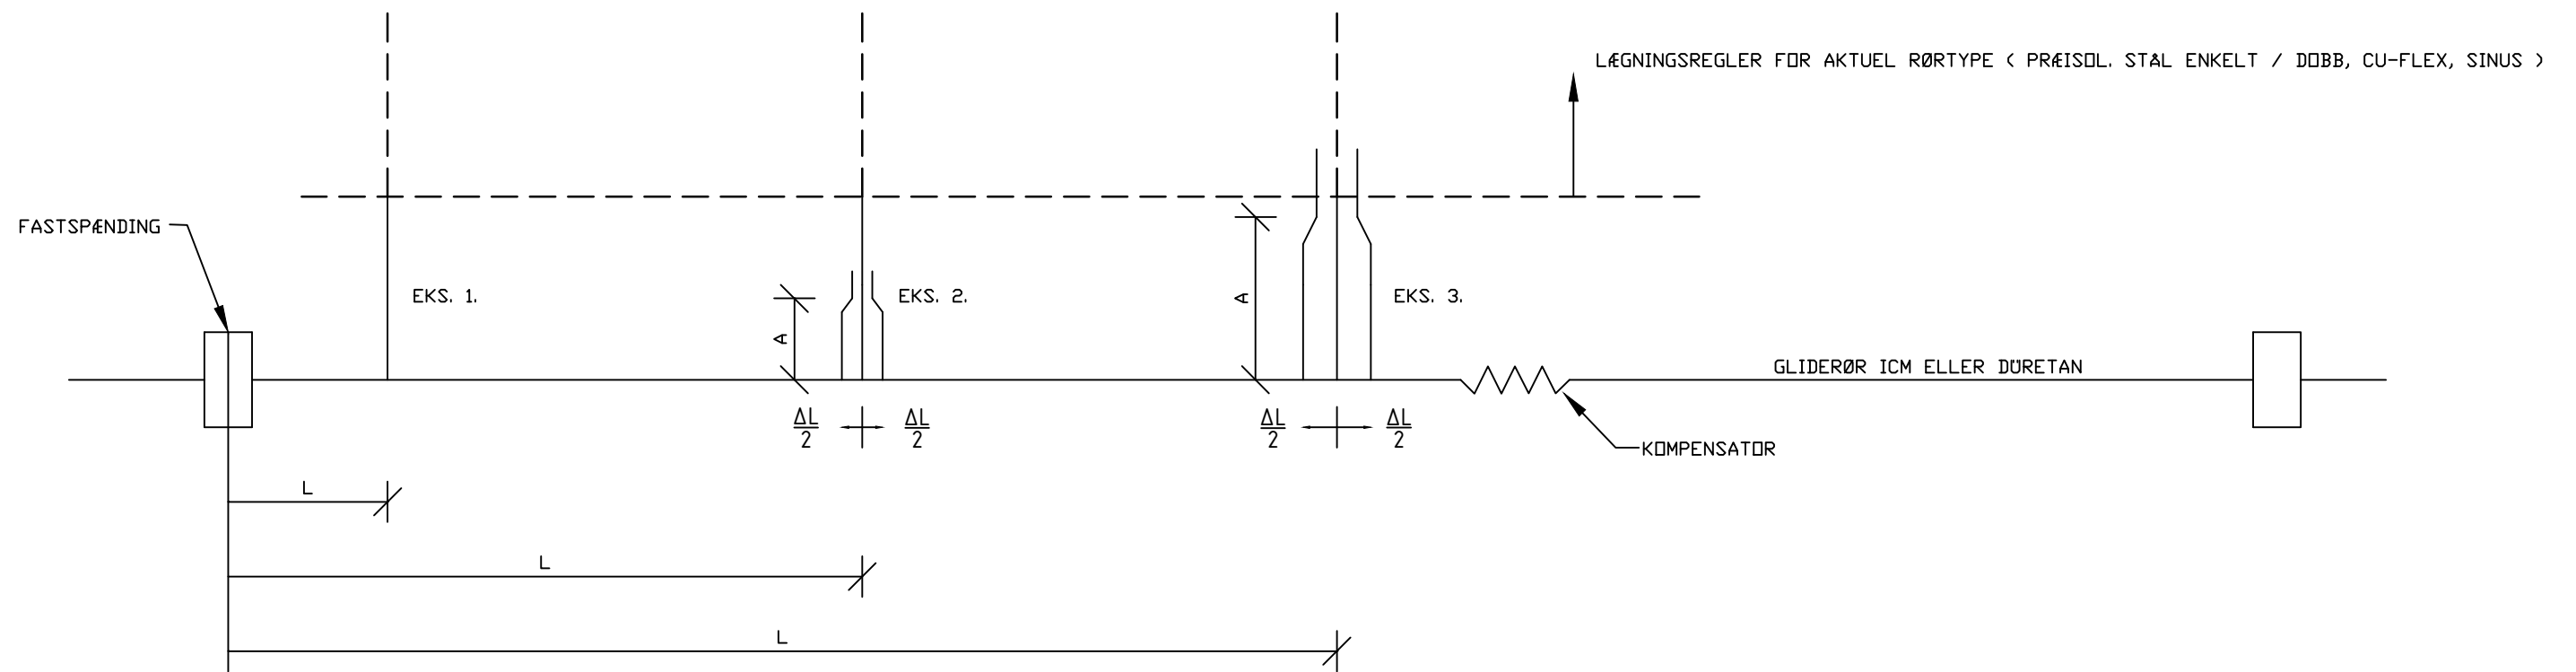

EKS. 1 :
 $L \leq 3 \text{ M}$ AFGRENING KAN UDFØRES UDEN HENSYNTAGEN TIL EKSPANSION I GLIDERØR.

EKS. 2 OG 3 :
 $L > 3 \text{ M}$ EKSPANSIONSARMEN A BEREGNES UD FRA L.
 LÆNGDEN AF EKSPANSIONSARMEN A BEREGNES VED HJÆLP AF FORMLEN I FJV 102 AFSNIT 2.13.3.1
 ΔL BEREGNES VED HJÆLP AF FORMLEN $\Delta L [\text{M}] = L[\text{M}] \times \Delta T / 80$ SE FJV 102 AFSNI 3.7.2

UDFØRELSE :
 PÅ LÆNGDEN A HÅNDISOLERES RØR MED BLØD MINERALULD I EN TYKKELSE SVARENDE TIL MIN. $3 \times \frac{A}{2}$
 SPECIALFREMSTILLET SADELSTUDS MONTERES.

