Indføring til stor byggerier

For dim. over ø28

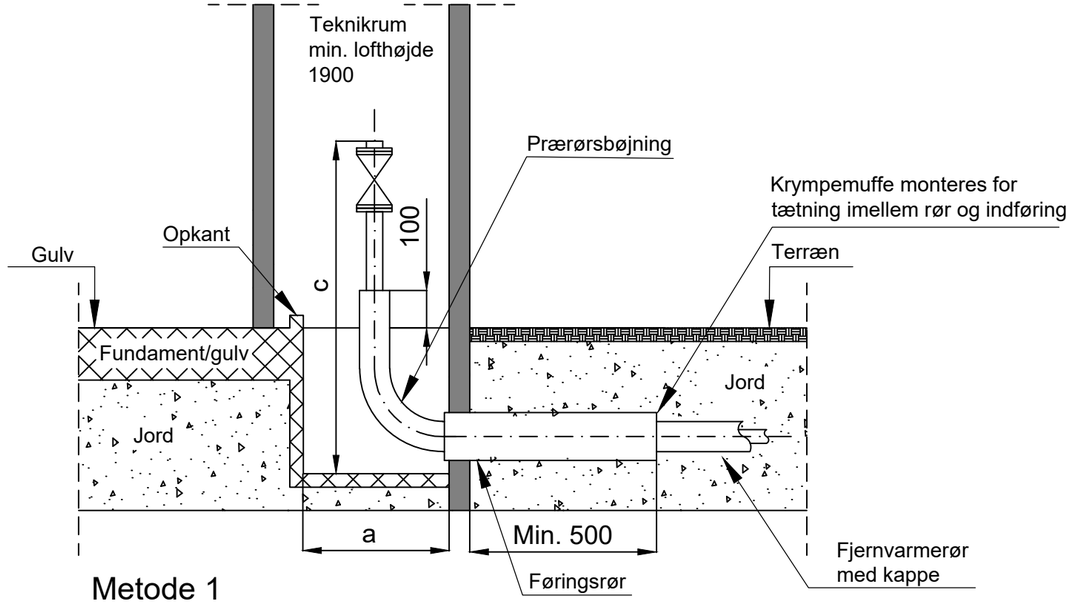

Metode 1

Note:

Min. størrelse på byggegrube og placering af rør i byggegrube, henvises til tegning: 52-0766

Der må ikke placeres rør i jord der hindrer montage af fjernvarmerørene

Iht. DS/EN1997 (Funderingsnorm) og Bygningsreglement (kap 21) skal det sikres:

- at ledningen og dennes indføring i bygningen ikke svækker fundamentet
- at sætninger i jord og fundamenter ikke beskadiger ledningen
- at udstrømmende vand fra ledningsbrud eller utætte samlinger ikke kan underminere fundamenterne

Alle mål er i mm.

REV.	DATO.	TEGN./KONTR.	RETTELSER
E	11-01-2022	ANAN	Rettet til udbud 2022
D	2021-09-07	bipe / jcwo	Tilføjet tekst og nyt tegningshoved

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

TEGNET AF & DATO	KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MÅL	FORMAT
jacz 2014-10-25		tisj 2014-10-28		420x297

TEKST	ENHED: mm.
Principtegning Fjernvarme	KOORDINATSYSTEM
Indføring til store byggerier, for dim. over ø28. Metode 1	KOTESYSTEM
DOKUMENT NUMMER: 52-0764	REV: E