


Indføring til stor byggerier

For dim. over $\varnothing 28$

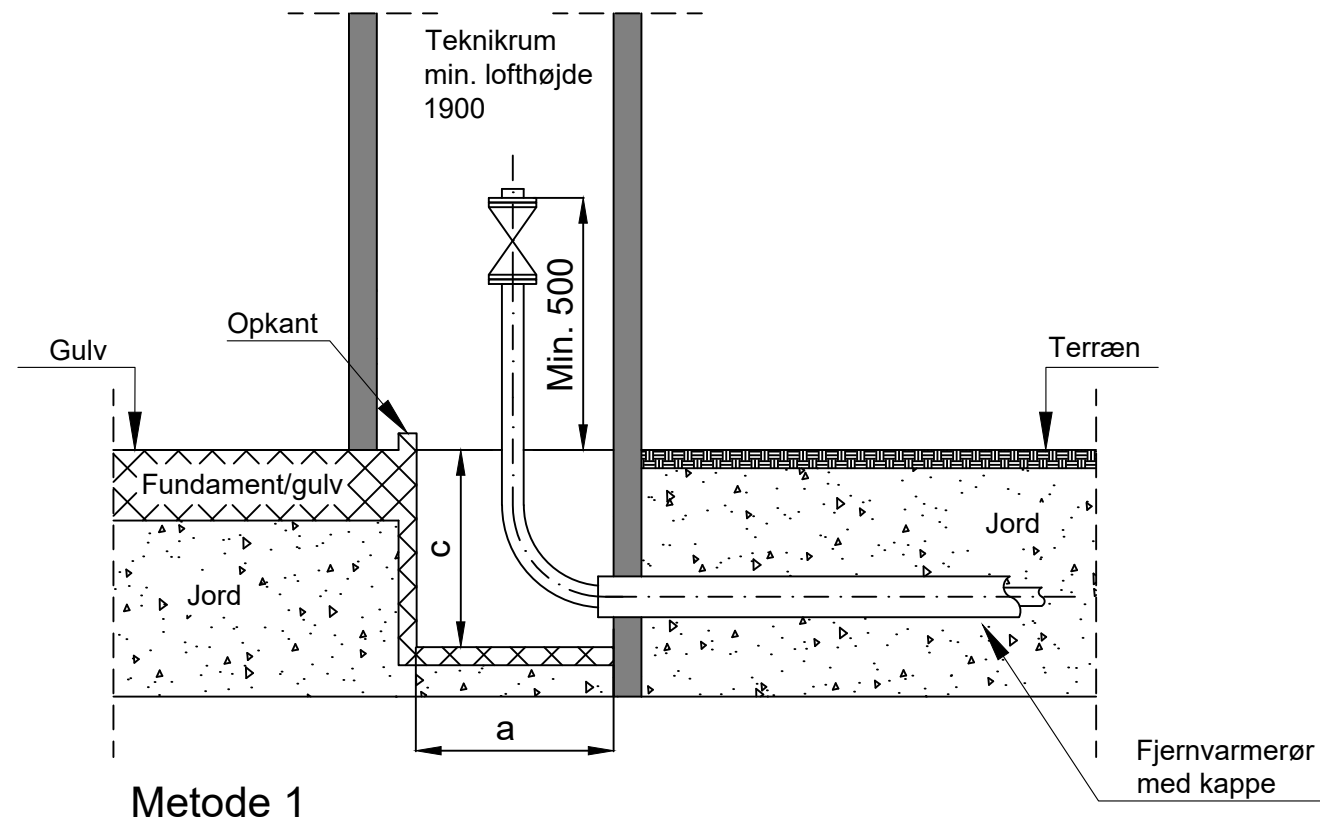

Note:


Min. størrelse på byggegrube og placering af rør i byggegrube, henvises til tegning: 52-0766

Der må ikke placeres rør i jord der hindrer montage af fjernvarmerørene

Iht. DS/EN1997 (Funderingsnorm) og Bygningsreglement (kap 21) skal det sikres:

- at ledningen og dennes indføring i bygningen ikke svækker fundamentet
- at sætninger i jord og fundamenter ikke beskadiger ledningen
- at udstrømmende vand fra ledningsbrud eller utætte samlinger ikke kan underminere fundamenterne

Alle mål er i mm.

| F | 11-09-2024 | junola | Opdateret |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| E | 11-01-2022 | anan | Rettet til udbud 2022 |
| D | 2021-09-07 | bipe / jcwo | Tilføjet tekst og nyt tegningshoved |
| REV. | DATO. | TEGN./KONTR. | RETTELSER |
|  HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S. | | | |
| TEGNET AF & DATO | KONTR. AF & DATO | GODK. AF & DATO | MÅL |
| jacz 2014-10-25 | | tisj 2014-10-28 | 420x297 |
| TEKST | | | ENHED |
| Principtegning Fjernvarme | | | mm. |
| Indføring til store byggerier, for dim. over $\varnothing 28$. Metode 1 | | | KOORDINATSYSTEM |
| DOKUMENT NUMMER | | | KOTESYSTEM |
| 52-0764 | | | REV |
| | | | F |