

FJERNVARME

RØR OG SMEDEARBEJDER

BILAG 13


KONTROL AF LODNINGER

Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template


KRAVSPECIFIKATION

Kontrol af lodninger


Kvaliteten af lodninger skal opfylde følgende krav:

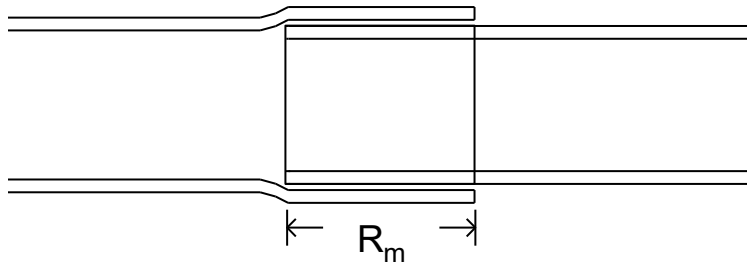

Indstiksgrad $R_m \geq 5t$

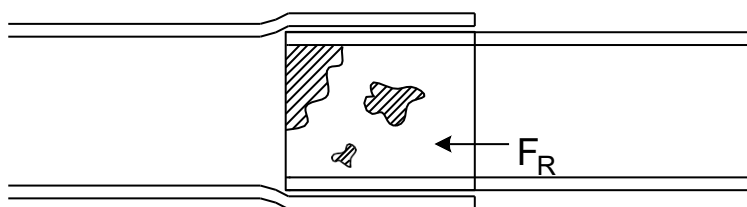

Fyldningsgrad $F_R \geq 60\%$.

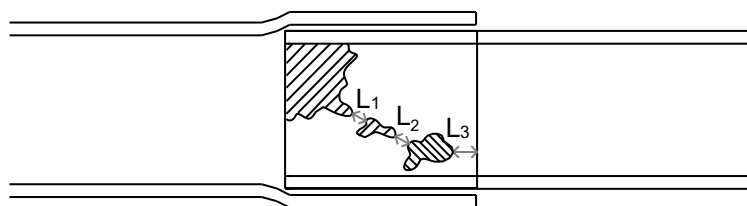

Kritisk vejlængde $K_{min} \geq 3t$
 $K_{min} = L_1 + L_2 + L_3$
 Der kræves samtidig min 1 mm fyldning på yderste kant (L_3).